


“ ”

“

”

HXGN15A-12

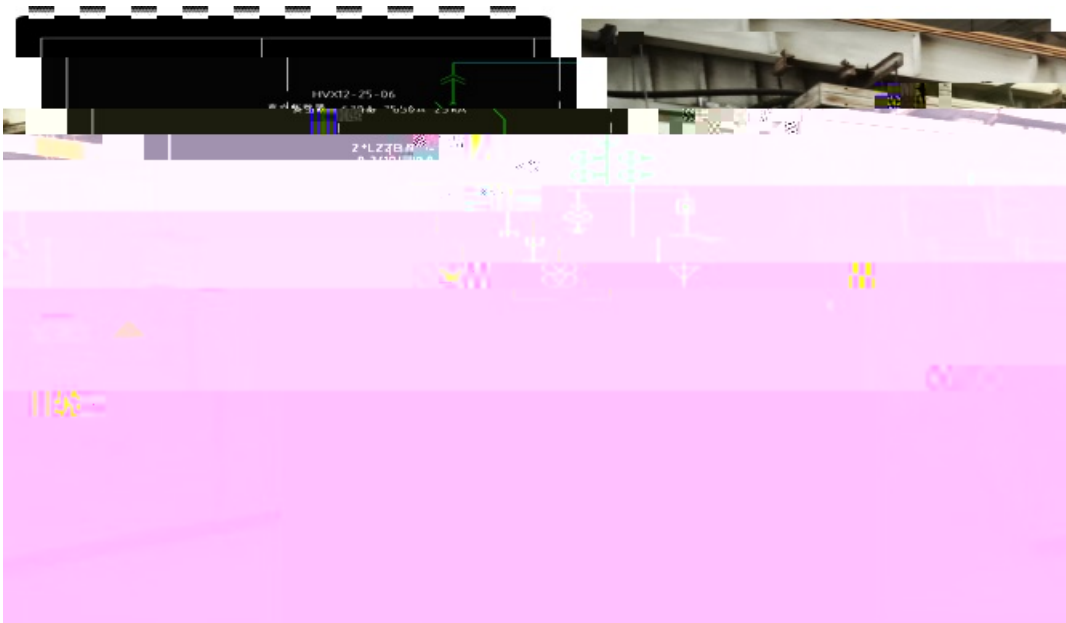

ZRYJV22-8.7/10kV- (3X150)

[illegible]

2#



3

1000KVA

4

105 “ 2.1

”

三、施工范围及要求:

本工程为交钥匙工程,设备、安装、电气试验、参数调整以及后期验收所需资料文件等的报价均含在内。

1、厂区 10KV 线路要求

- 1.1 高压电缆型号为 ZRY-YJV22-8.5/15KV-3×150, ZRY-YJV22-8.5/15KV-3×95、ZRY-YJV22-8.5/15KV-3×70, 电缆为铜芯材质。
- 1.2 敷设高压外线电缆时如有破损, 电缆井盖采用成品铸铁盖板。

2、变电所

- 2.1 采购范围 (以设计院的图纸为准) 系列 (上墙)、安全操作警示牌等部分未列出的所有配套设施均包含在采购范围内。

4

0551-66061470

2026 4 27